



Gruppo di misura dell'ente distributore di energia elettrica per fornitura B.T. trifase 400V+N PARTI COMUNI, CENTRO DIURNO. E CENTRO POLIVALENTE

Q C 1

Q C 1

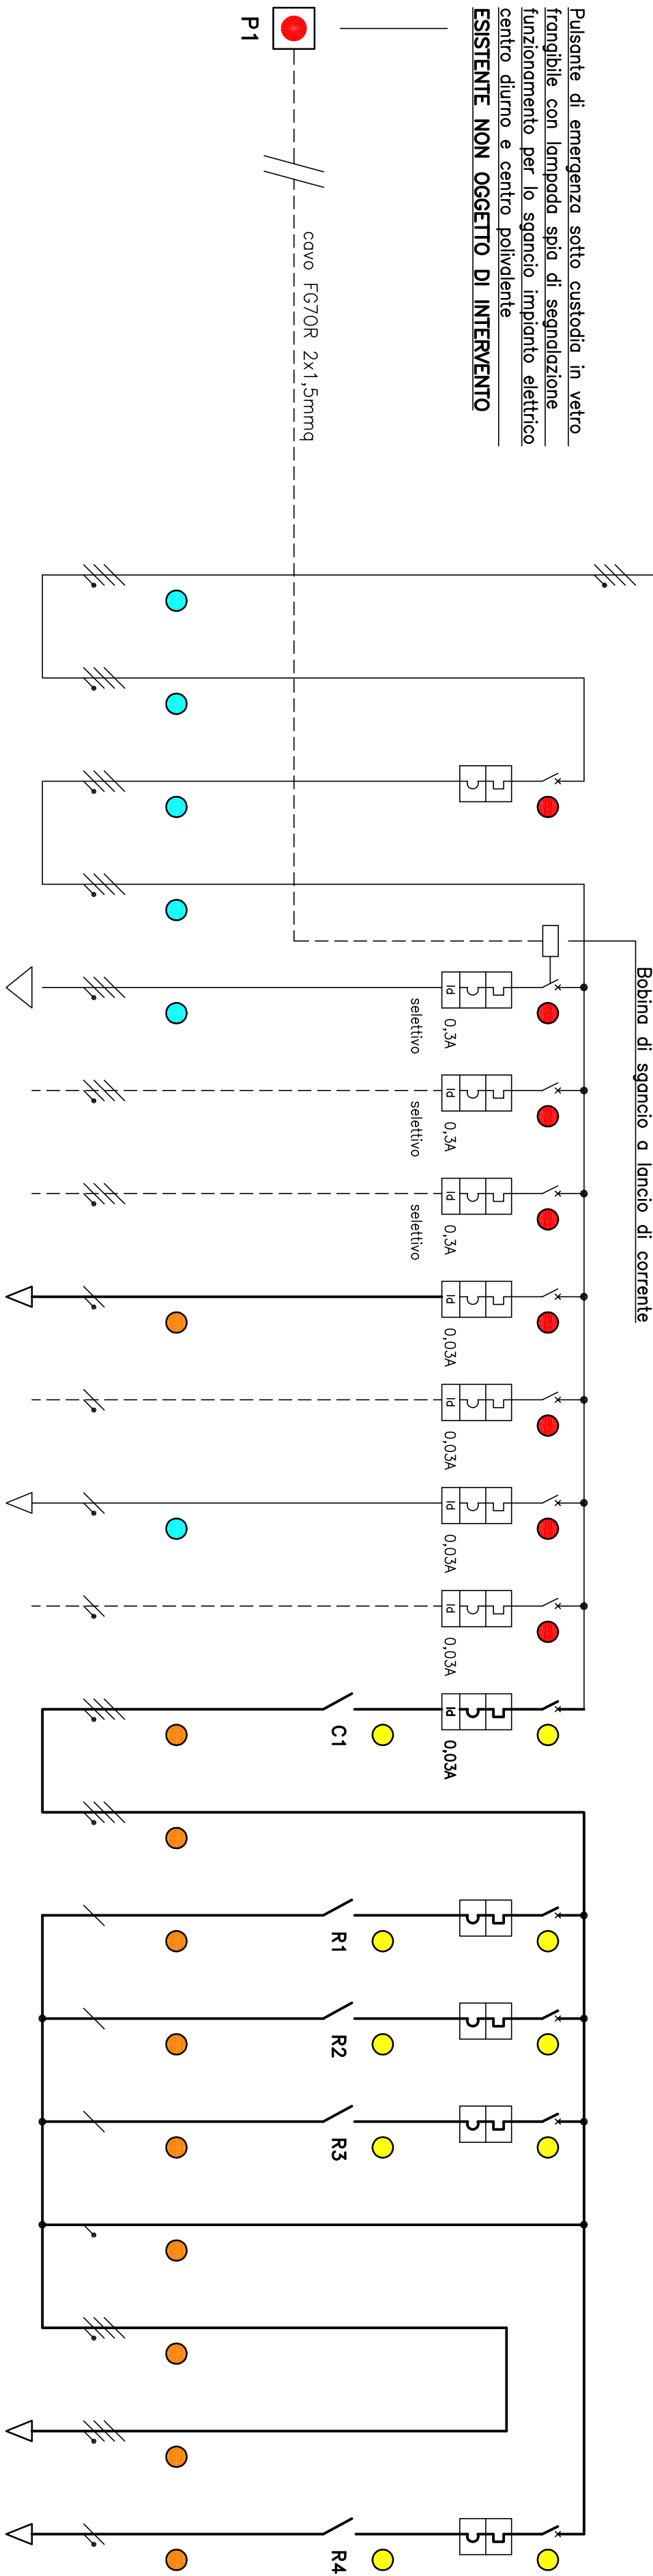

**INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO
DIFFERENZIALE**

INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO

CONTATTORE 4NA 400V 25A BOBINA 230V c.c.
COMANDO DA INTERRUTORE CREPUSCOLARE

RELE' MONOSTABILE 1NA 230V 16A
BOBINA 230V c.d.
COMANDO DA INTERRUTORE ORARIO DIGITAL
A DUE CANALI

CENTRO POLIVALENTE

PROGETTO ESECUTIVO



LINEA ESISTENTI

LINEA NUOVA

studio zaimetti
progettazione impianti

Via Montale, 26 - 28021 BORGHOMANERO (NOVARA)
Telefono (0322) 82686 - 846515 - Fax (0322) 835450

COMITENTE:
COMUNE DI
BORGOMANERO

(NO)

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
CENTRO TERRITORIALE HANDICAP (CTH)

SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO CONTATORE QC

DATA:
MAGGIO 2015
AGG:

A.G.

TAV.N.:

4