


N.B.: In ogni punto dell'impianto sia distribuito un conduttore PE giallo-verde di sezione pari a quello di fase di sezione maggiore o in accordo con la Guida CEI 64-12

N.B.: L'impianto sia realizzato nelle modalita' di doppio isolamento sino ai morsetti del primo interruttore differenziale di protezione

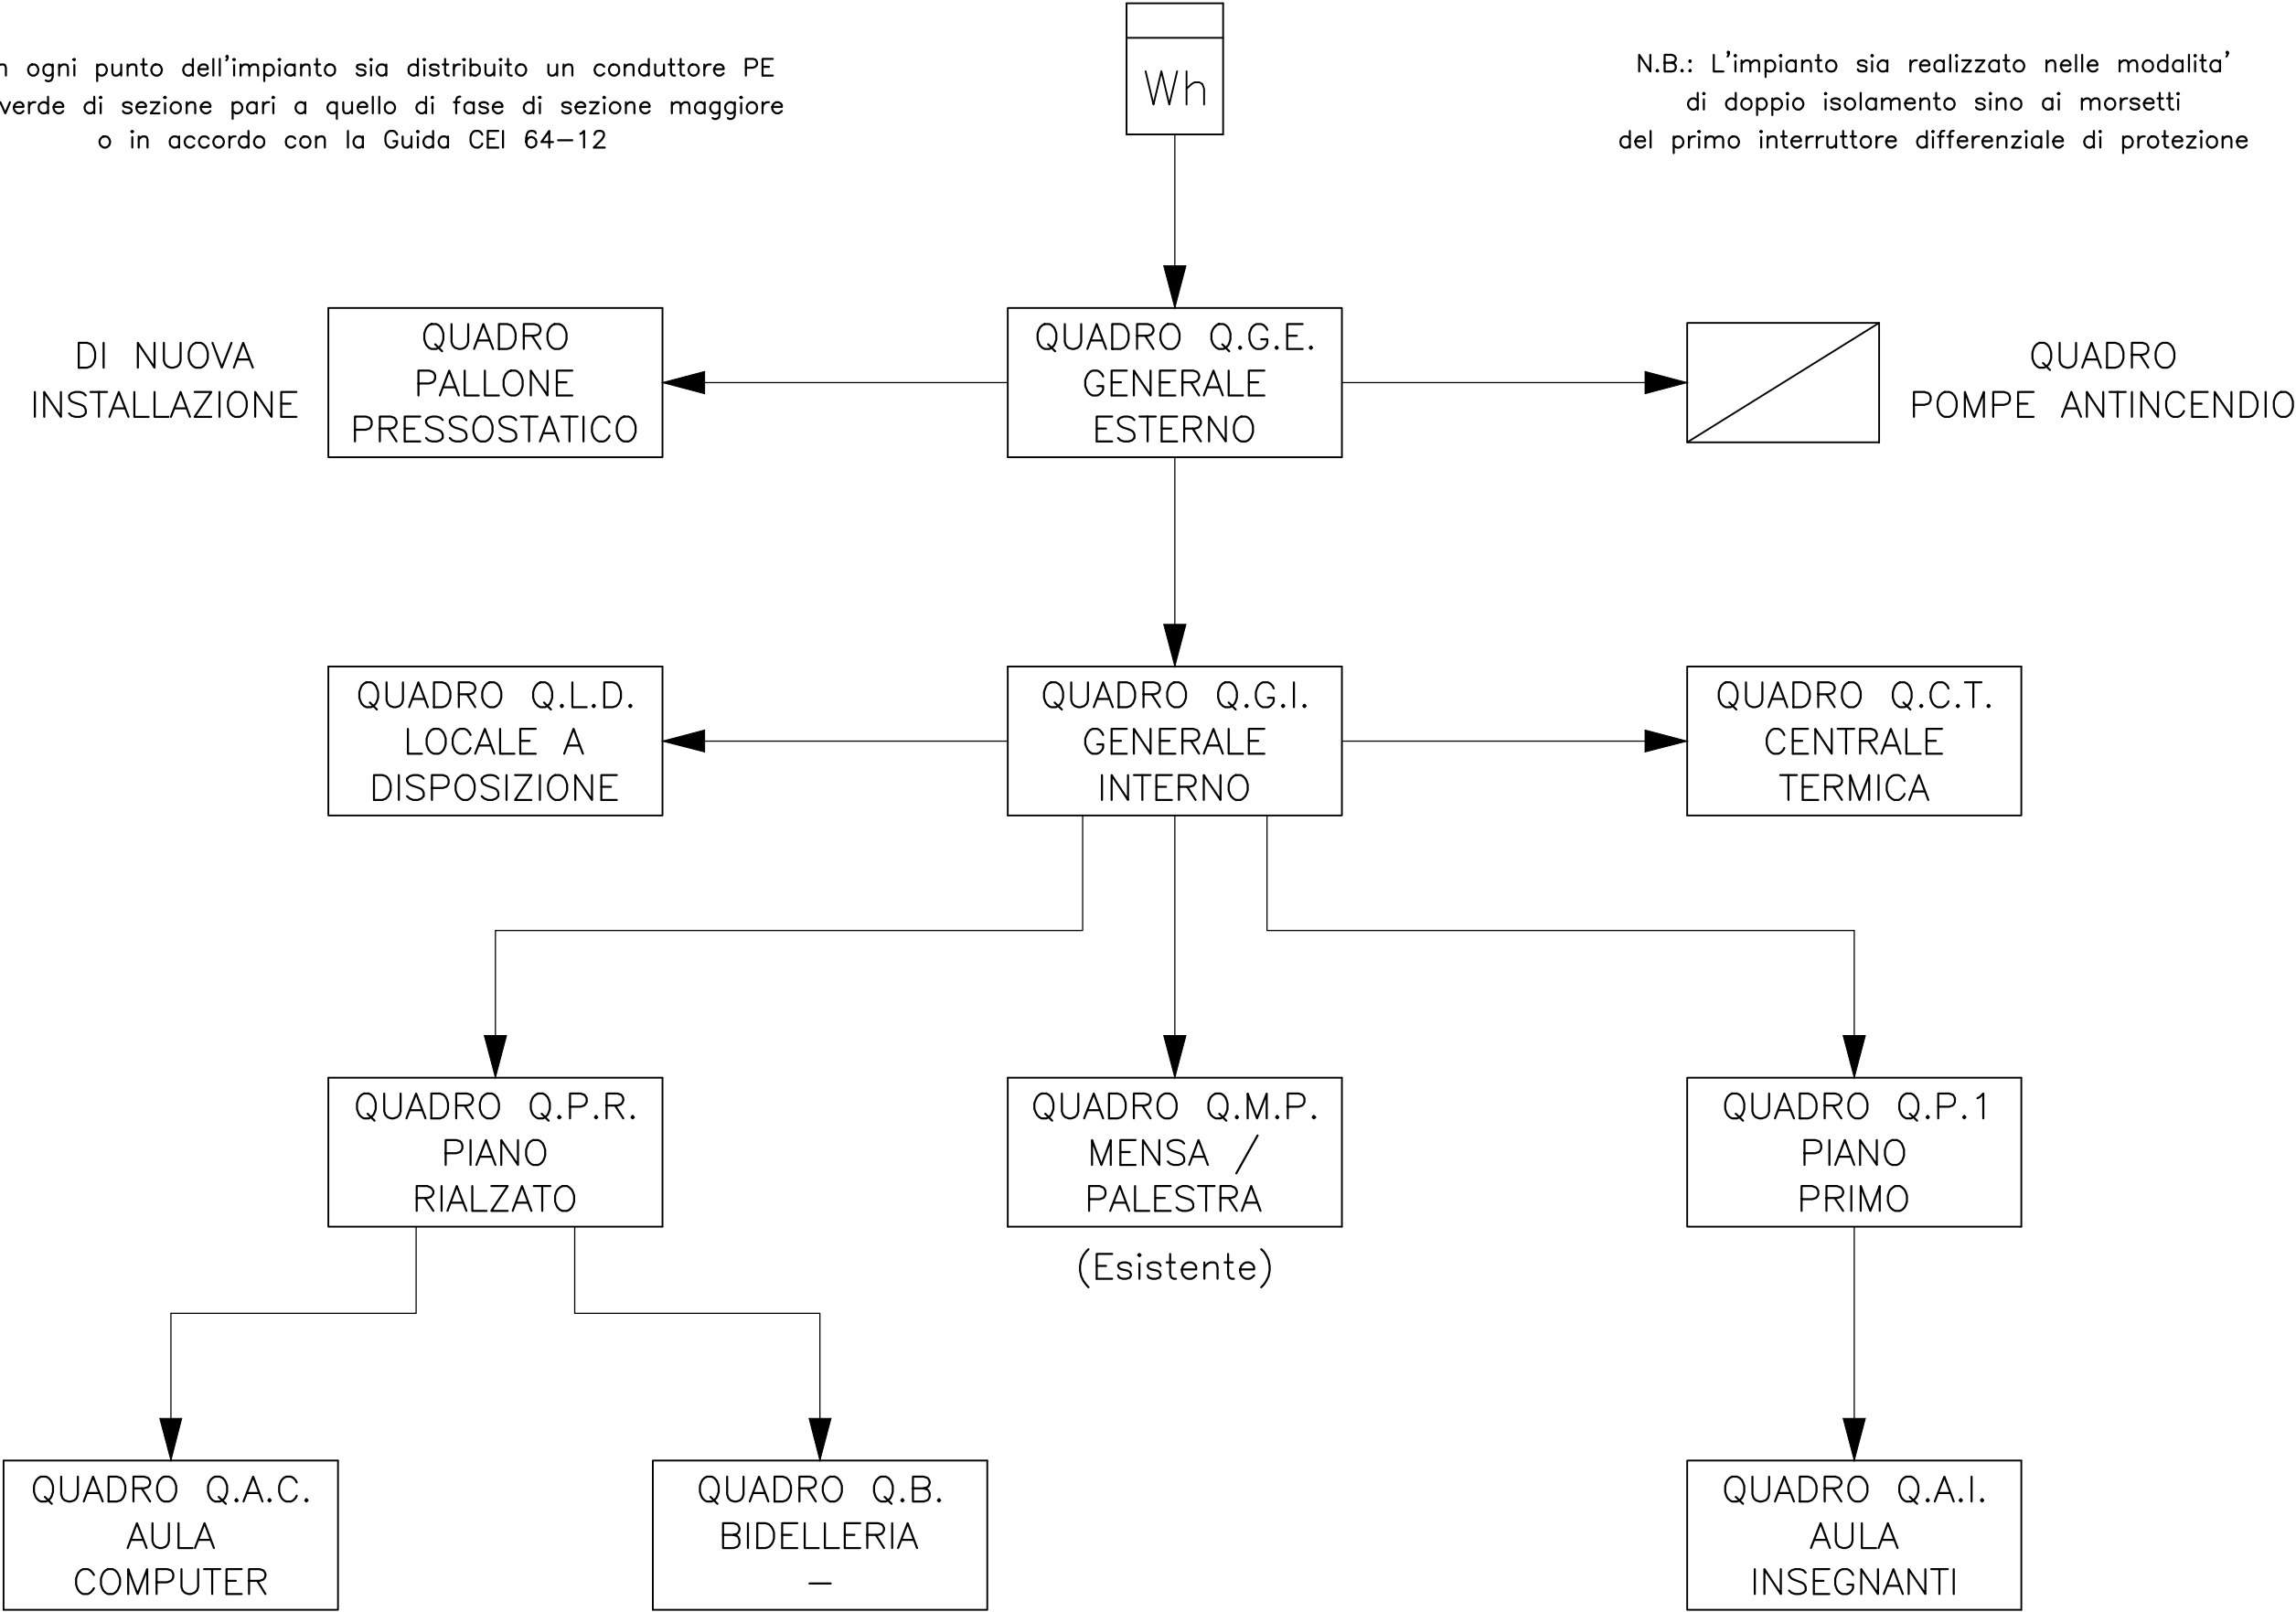

Committente	COMUNE DI ROMENTINO (NO)	Scala	#	Data	febbraio 2016
Progetto	IMPIANTO ELETTRICO LOTTO 3 SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS	Collab.	#	Aggior.	giugno 2016
Descrizione	SCHEMA DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	Disegn.	#	Aggior.	#

**Studio Tecnico Delta**  
28100 NOVARA Via Gnifetti, 78  
Tel. 0321/627766 – Fax 0321/627075

Progettista	Ing. G. Eскурiale
Disegno n°	18